



ALROC - BT - Gaine TST PG3EC/2020

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



P
G
3
E
C/
2020

Codet EDF:
07 83 672

ALROC

Z.I de la
fonderie
72160 Tuffé
France



Tél. : 02 43 71 11 80

Fax : 02 43 71 16 51

Web : www.alroc.fr

commercial@alroc.fr

info@alroc.fr

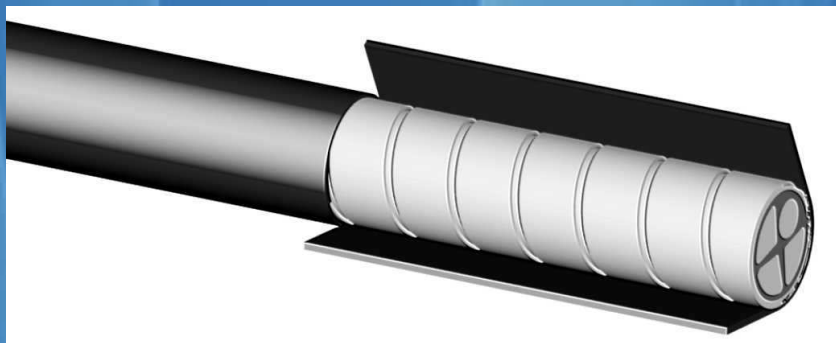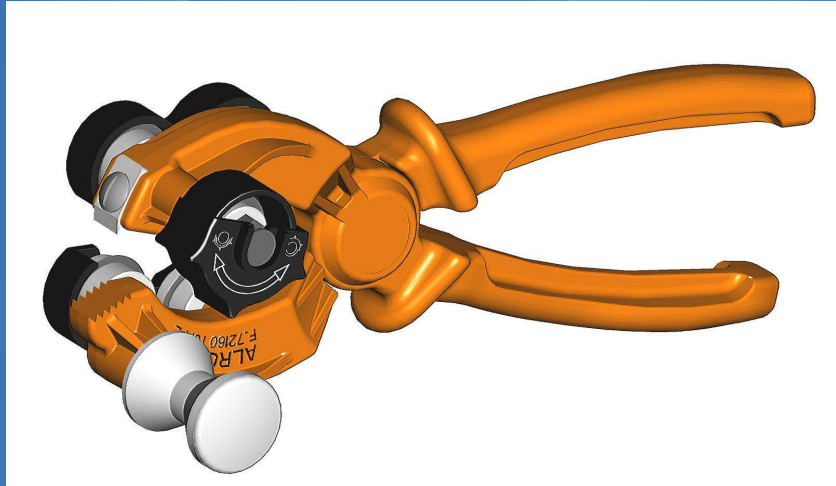

FONCTIONS

La pince PG3EC/2020 permet de retirer la gaine extérieure des câbles de réseau BT et d'accroître la sécurité des agents lors des travaux sous tension ou hors tension

CARACTERISTIQUES

- ☞ Coupe de la gaine extérieure
- ☞ NFC 33210 type HN33S33
NF EN 60900
ST BT n° 537
- ☞ Capacité : sections de
50mm² à 240mm²

L : 265 mm Poids : 440g
ℓ : 97 mm
H : 73 mm