



ALROC - BT - Gaine TST PRBT/2020

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



P
R
B
T
/
2020

Codet EDF:
57 83 665

ALROC

Z.I de la
fonderie BP 9
72160 Tuffé
France



Tél. : 02 43 71 11 80

Fax : 02 43 71 16 51

Web : www.alroc.fr

commercial@alroc.fr

info@alroc.fr

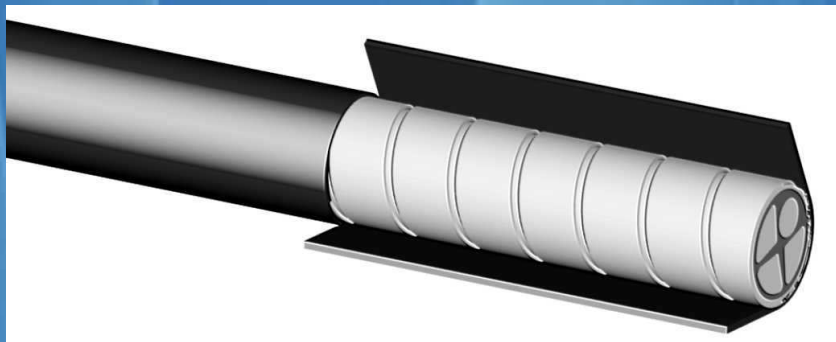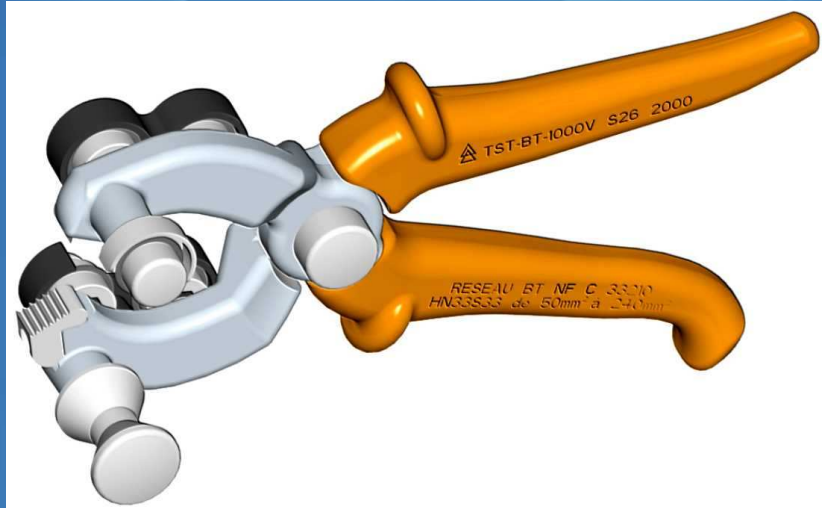

FONCTIONS

La pince PRBT permet de retirer la gaine extérieure des câbles de réseau BTA et d'accroître la sécurité des agents lors des travaux sous-tension ou hors tension.

CARACTERISTIQUES

- ☞ Coupe de la gaine extérieure
- ☞ NFC 33210 type HN33S33 NF EN 60900 ST BT n° 537
- ☞ Capacité : sections de 50mm² à 240mm²

L : 275 mm Poids : 650g
ℓ : 98 mm
H : 90 mm